



[開口3000 x 3000の場合]

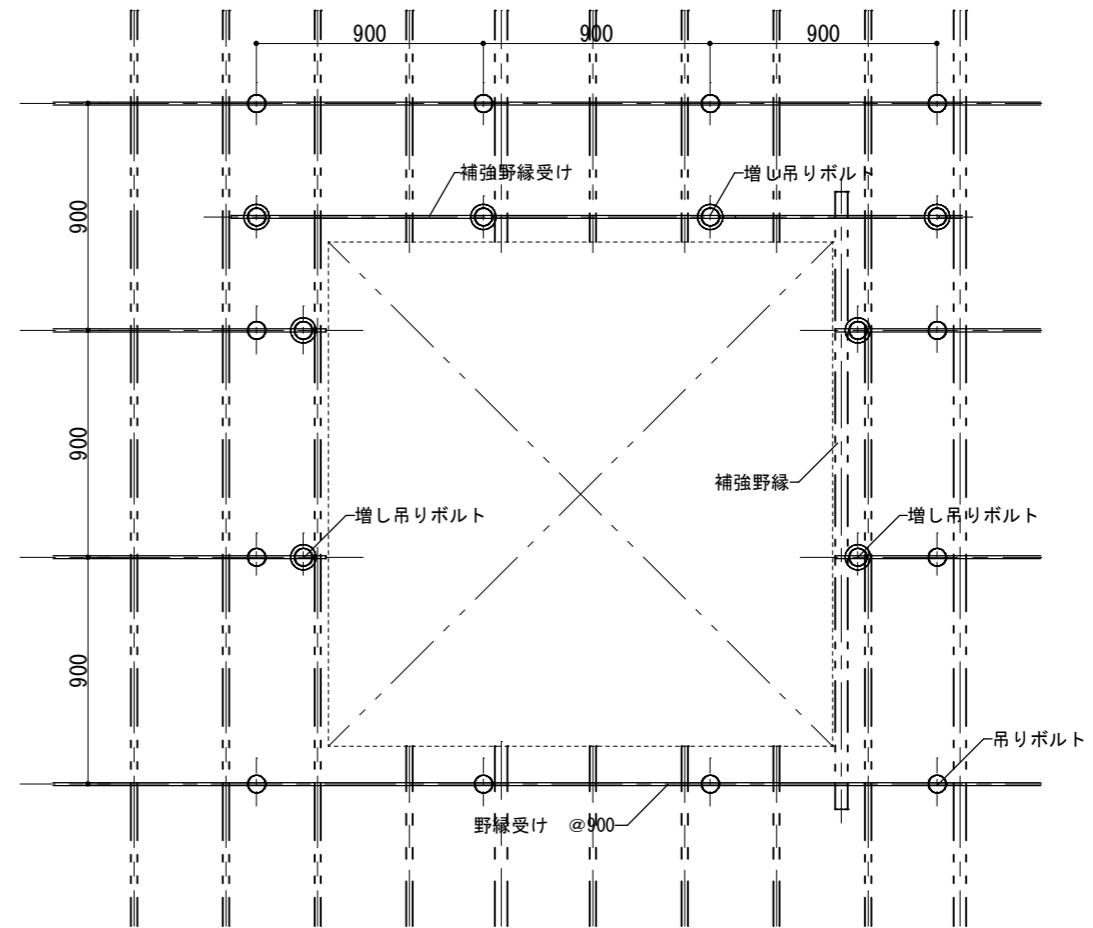


[開口2000×2000の場合]

・ 詳細図

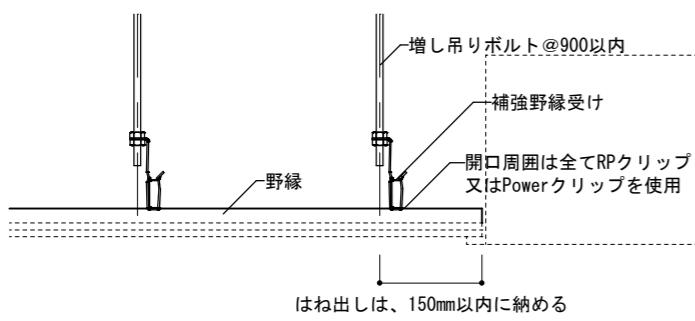

[野縁受け直交方向 断面図]

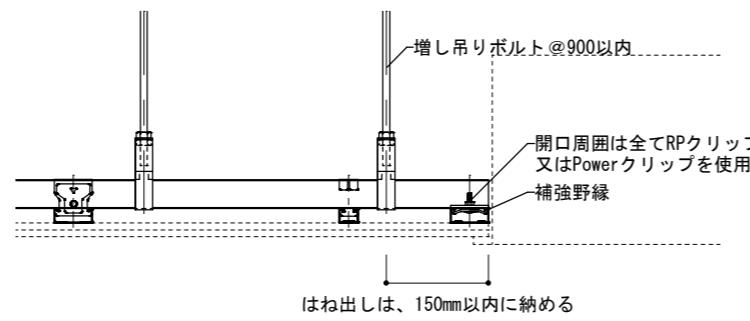

[野縁受け平行方向 断面図]

【施工注意事項】

- ・開口部が広く、吊りボルトが900mm以上離れる場合、増し吊りを行う
 - ・切断部の野縁が、野縁受けから150mm以上はね出す場合、
補強野縁受けを設置する。
 - ・開口部廻りの野縁受けを、補強野縁を追加する。（野縁と同材）
その際、補強クリップ止めとする。
 - ・設備又は独立柱等との間に必ずクリアランスを設ける。
(天井変位及び設備機器の変位等を考慮する)

| | | |
|----|------------|-----------|
| 訂正 | 2015.11.01 | 新規作成 |
| | 2020.04. | 一部レイアウト変更 |
| | | |
| | | |