


○注意事項  
 ・価格・納期については、お問合せください。  
 ・天井端部等、取扱い部の処理につきましては別途ご検討ください。  
 ・気密処理等については、仕上げ材の影響等を考慮して別途ご検討ください。  
 ・強度等は、通常材（溶融亜鉛めっき鋼板）による試験結果に基づいております。

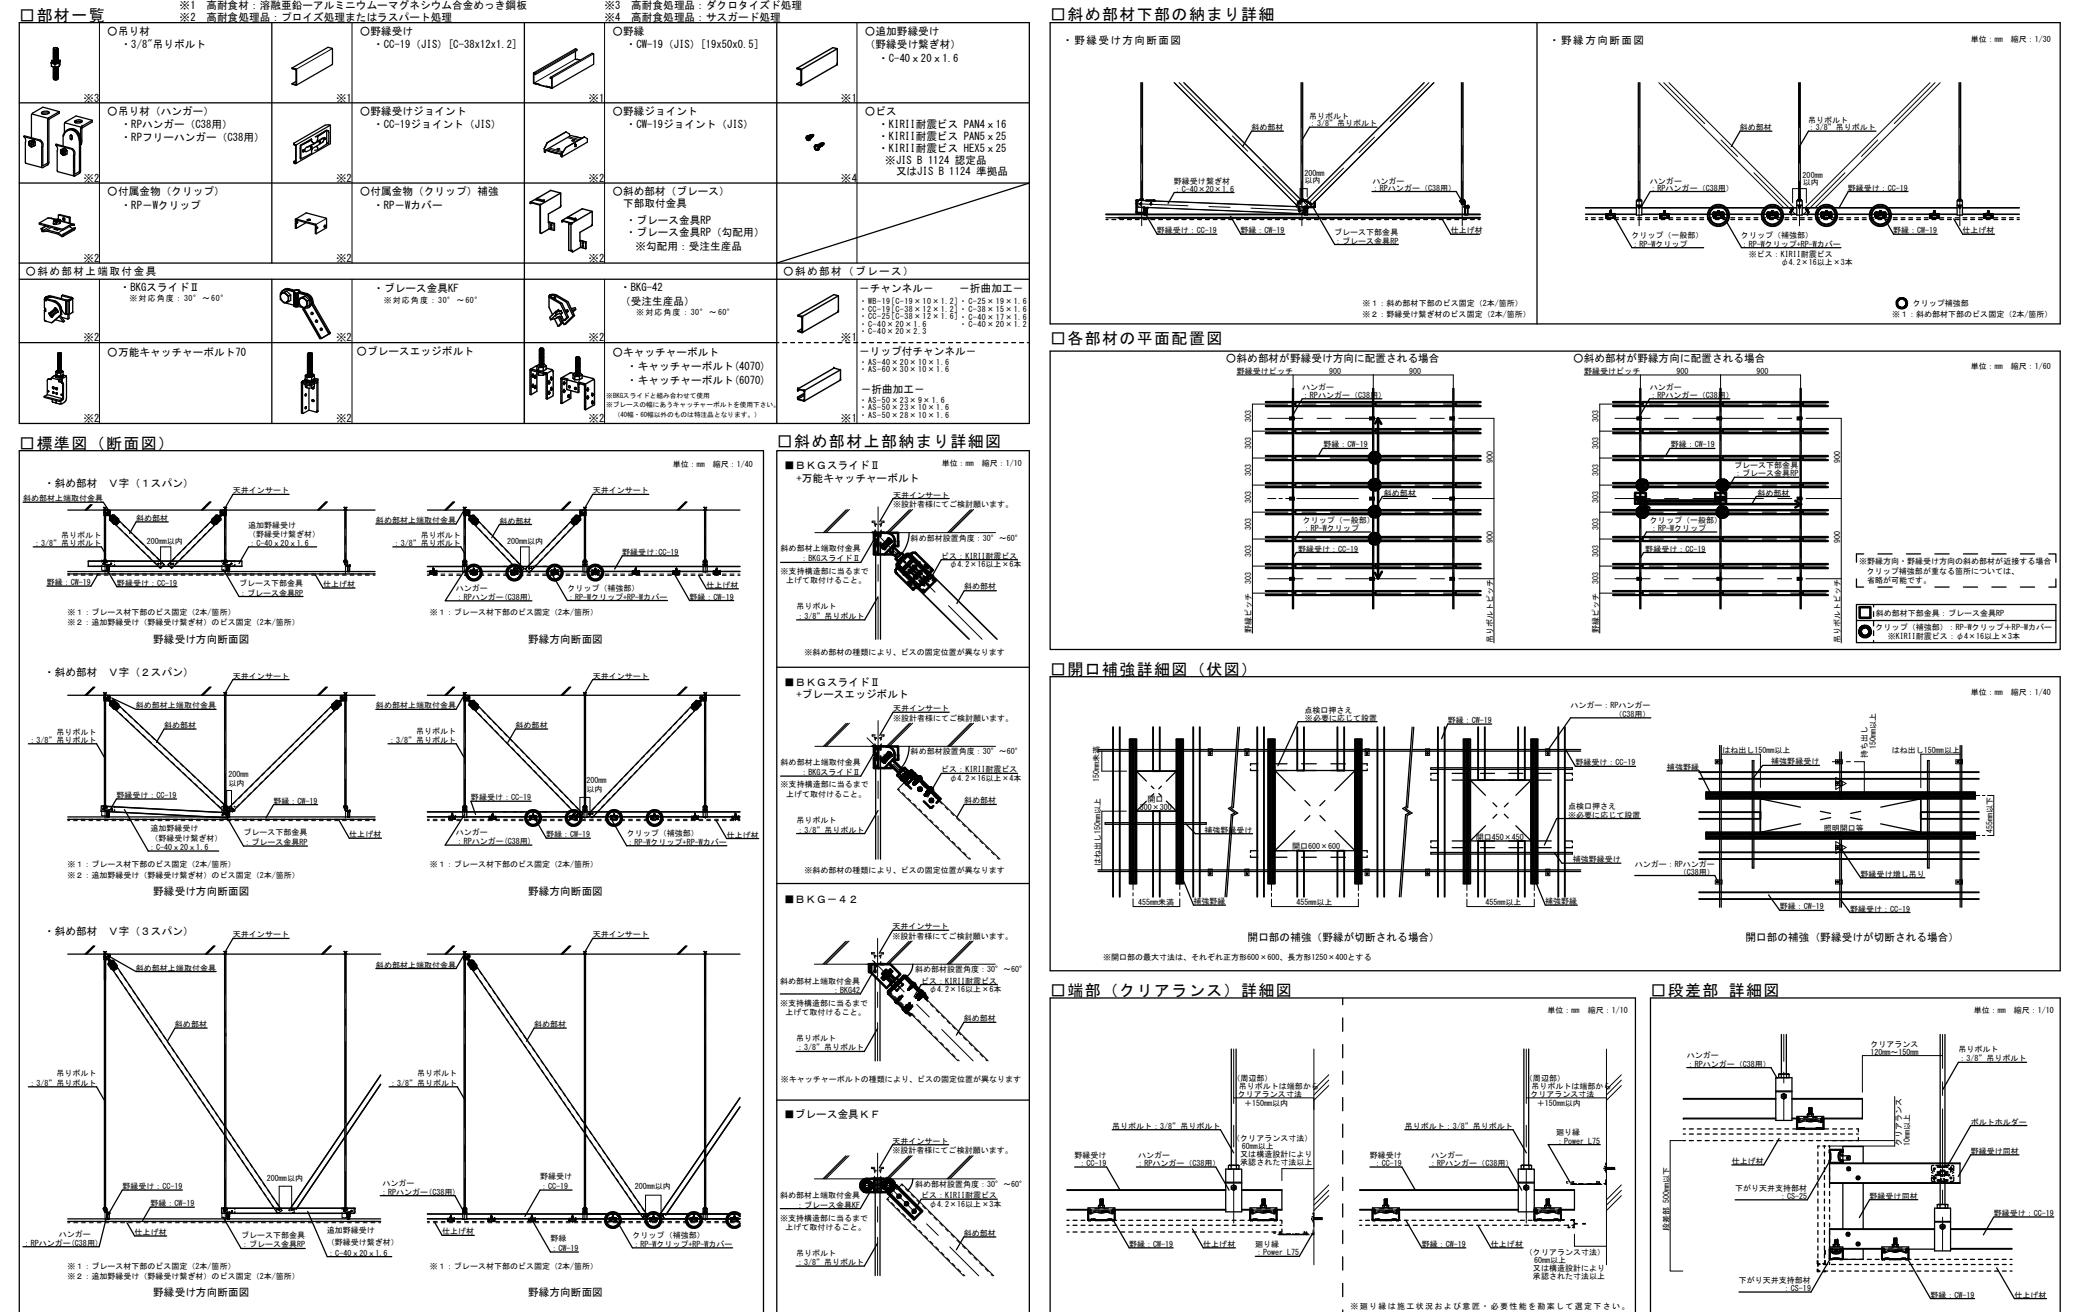

訂正

2019.01.23 ブリース離隔寸法の表記修正

2025.06.06 斜め上部金具の追加

**KIRI**  
**株式会社 桐井製作所**  
 KIRI CONSTRUCTION MATERIALS CO., LTD.

工事名称 *	図面名称 吊り天井の脱落防止対策 新耐震FullPower天井 JIS19形 高耐食仕様 施工標準図	日付 2025.**.**
検図 *	設計 *	製図 *
縮尺 1/10, 1/30, 1/40, 1/60 [A3]	備考 *	図番 *